

Légende

	EP
	Piquage / branchement
	Reg Vis Béton
	Grille 0.50x0.50
	Brancht EP
	Reg Vis EP
	TA 400
	EU
	Piquage / branchement
	Brancht EU
	Reg Vis EU
	Réseau FT
	Projet SIAEP (Hors marché)
	Candélabres

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
 COMMUNE DE SAINT AIGNAN SUR ROE
 EXTENSION URBAINE "LES MARRONNIERS"

Plan d'assainissement - Réseau télécom


Maitre d'ouvrage:

Maitrise d'oeuvre:



Indice	Date	Nature de la modification
A	21/07/15	Première diffusion
B		
C		
D		
E		
F		

DESSINÉ LE: 21 Juillet 2015
 PLANCHE N°: 11

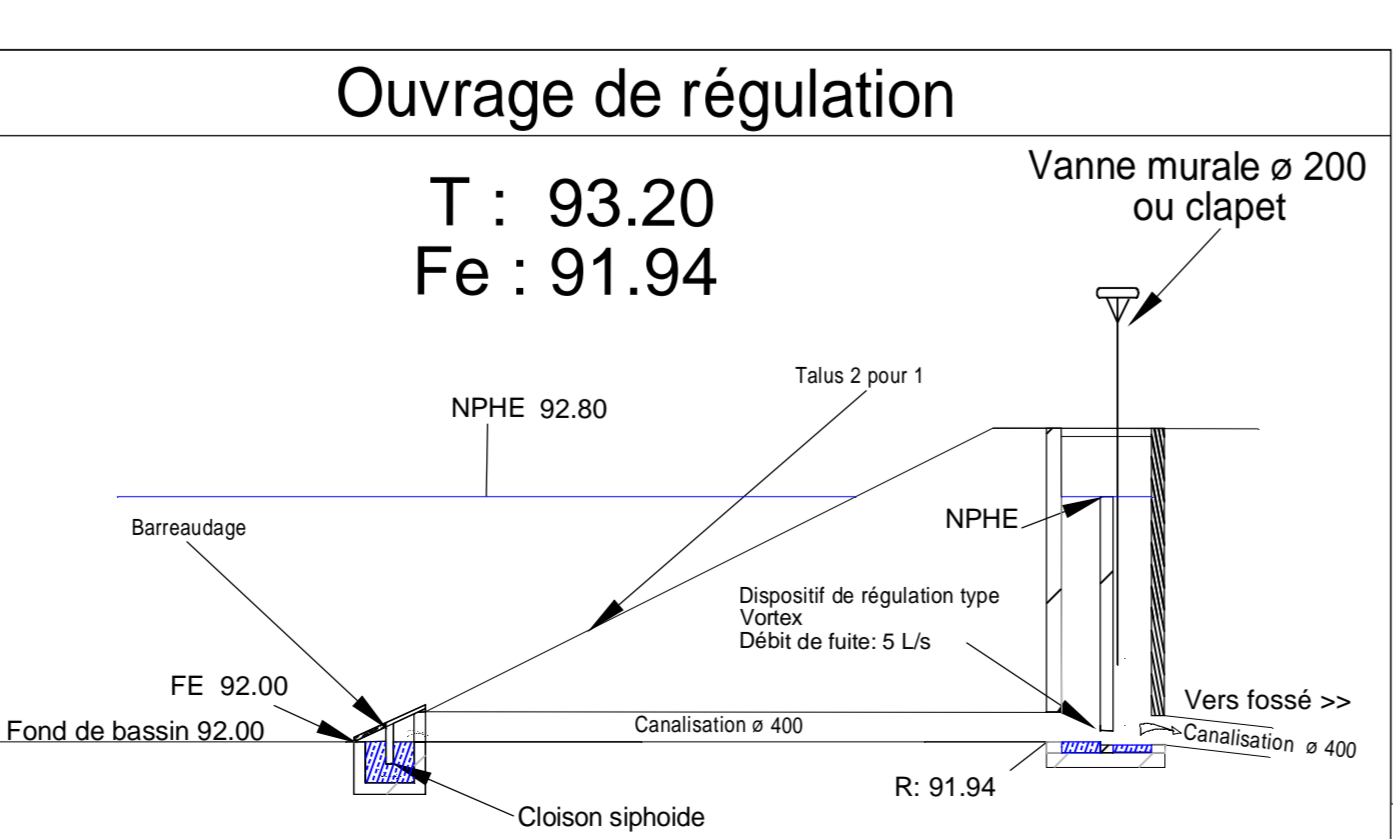

Bassin tampon
 Volume de rétention 211 M3
 Débit de fuite 5L/sec
 NPHE: 92.80
 Hauteur d'eau Max 80cm

Talus 2/1

Fe 92.00

Ouvrage de régulation
 T: 93.20
 Fe: 91.94
 Profondeur: 1.26m

Fossé exutoire

Fe 91.80

ElJex2
 T: 92.04
 R: 90.75
 P: 1.29

2SPØ42/45 à sortir sur appui BT
 1TPØ42/45 à laisser en attente